



SZKIC SYTUACYJNY
KOMPLEKSU WOJSKOWEGO NR 591 ORZYSZ
skala 1:4000

Legenda:

- SIEĆ CIEPLNA PREIZOLOWANA
Z KABLEM TELETECHNICZNYM
- PRZYŁĄCZE CIEPLNE PREIZOLOWANE
Z KABLEM TELETECHNICZNYM
- ISTNIEJĄCE KOTŁOWNIE/
PROJ. WĘZŁY CIEPLNE
- ZAKRES DZIAŁKI NR 411/69

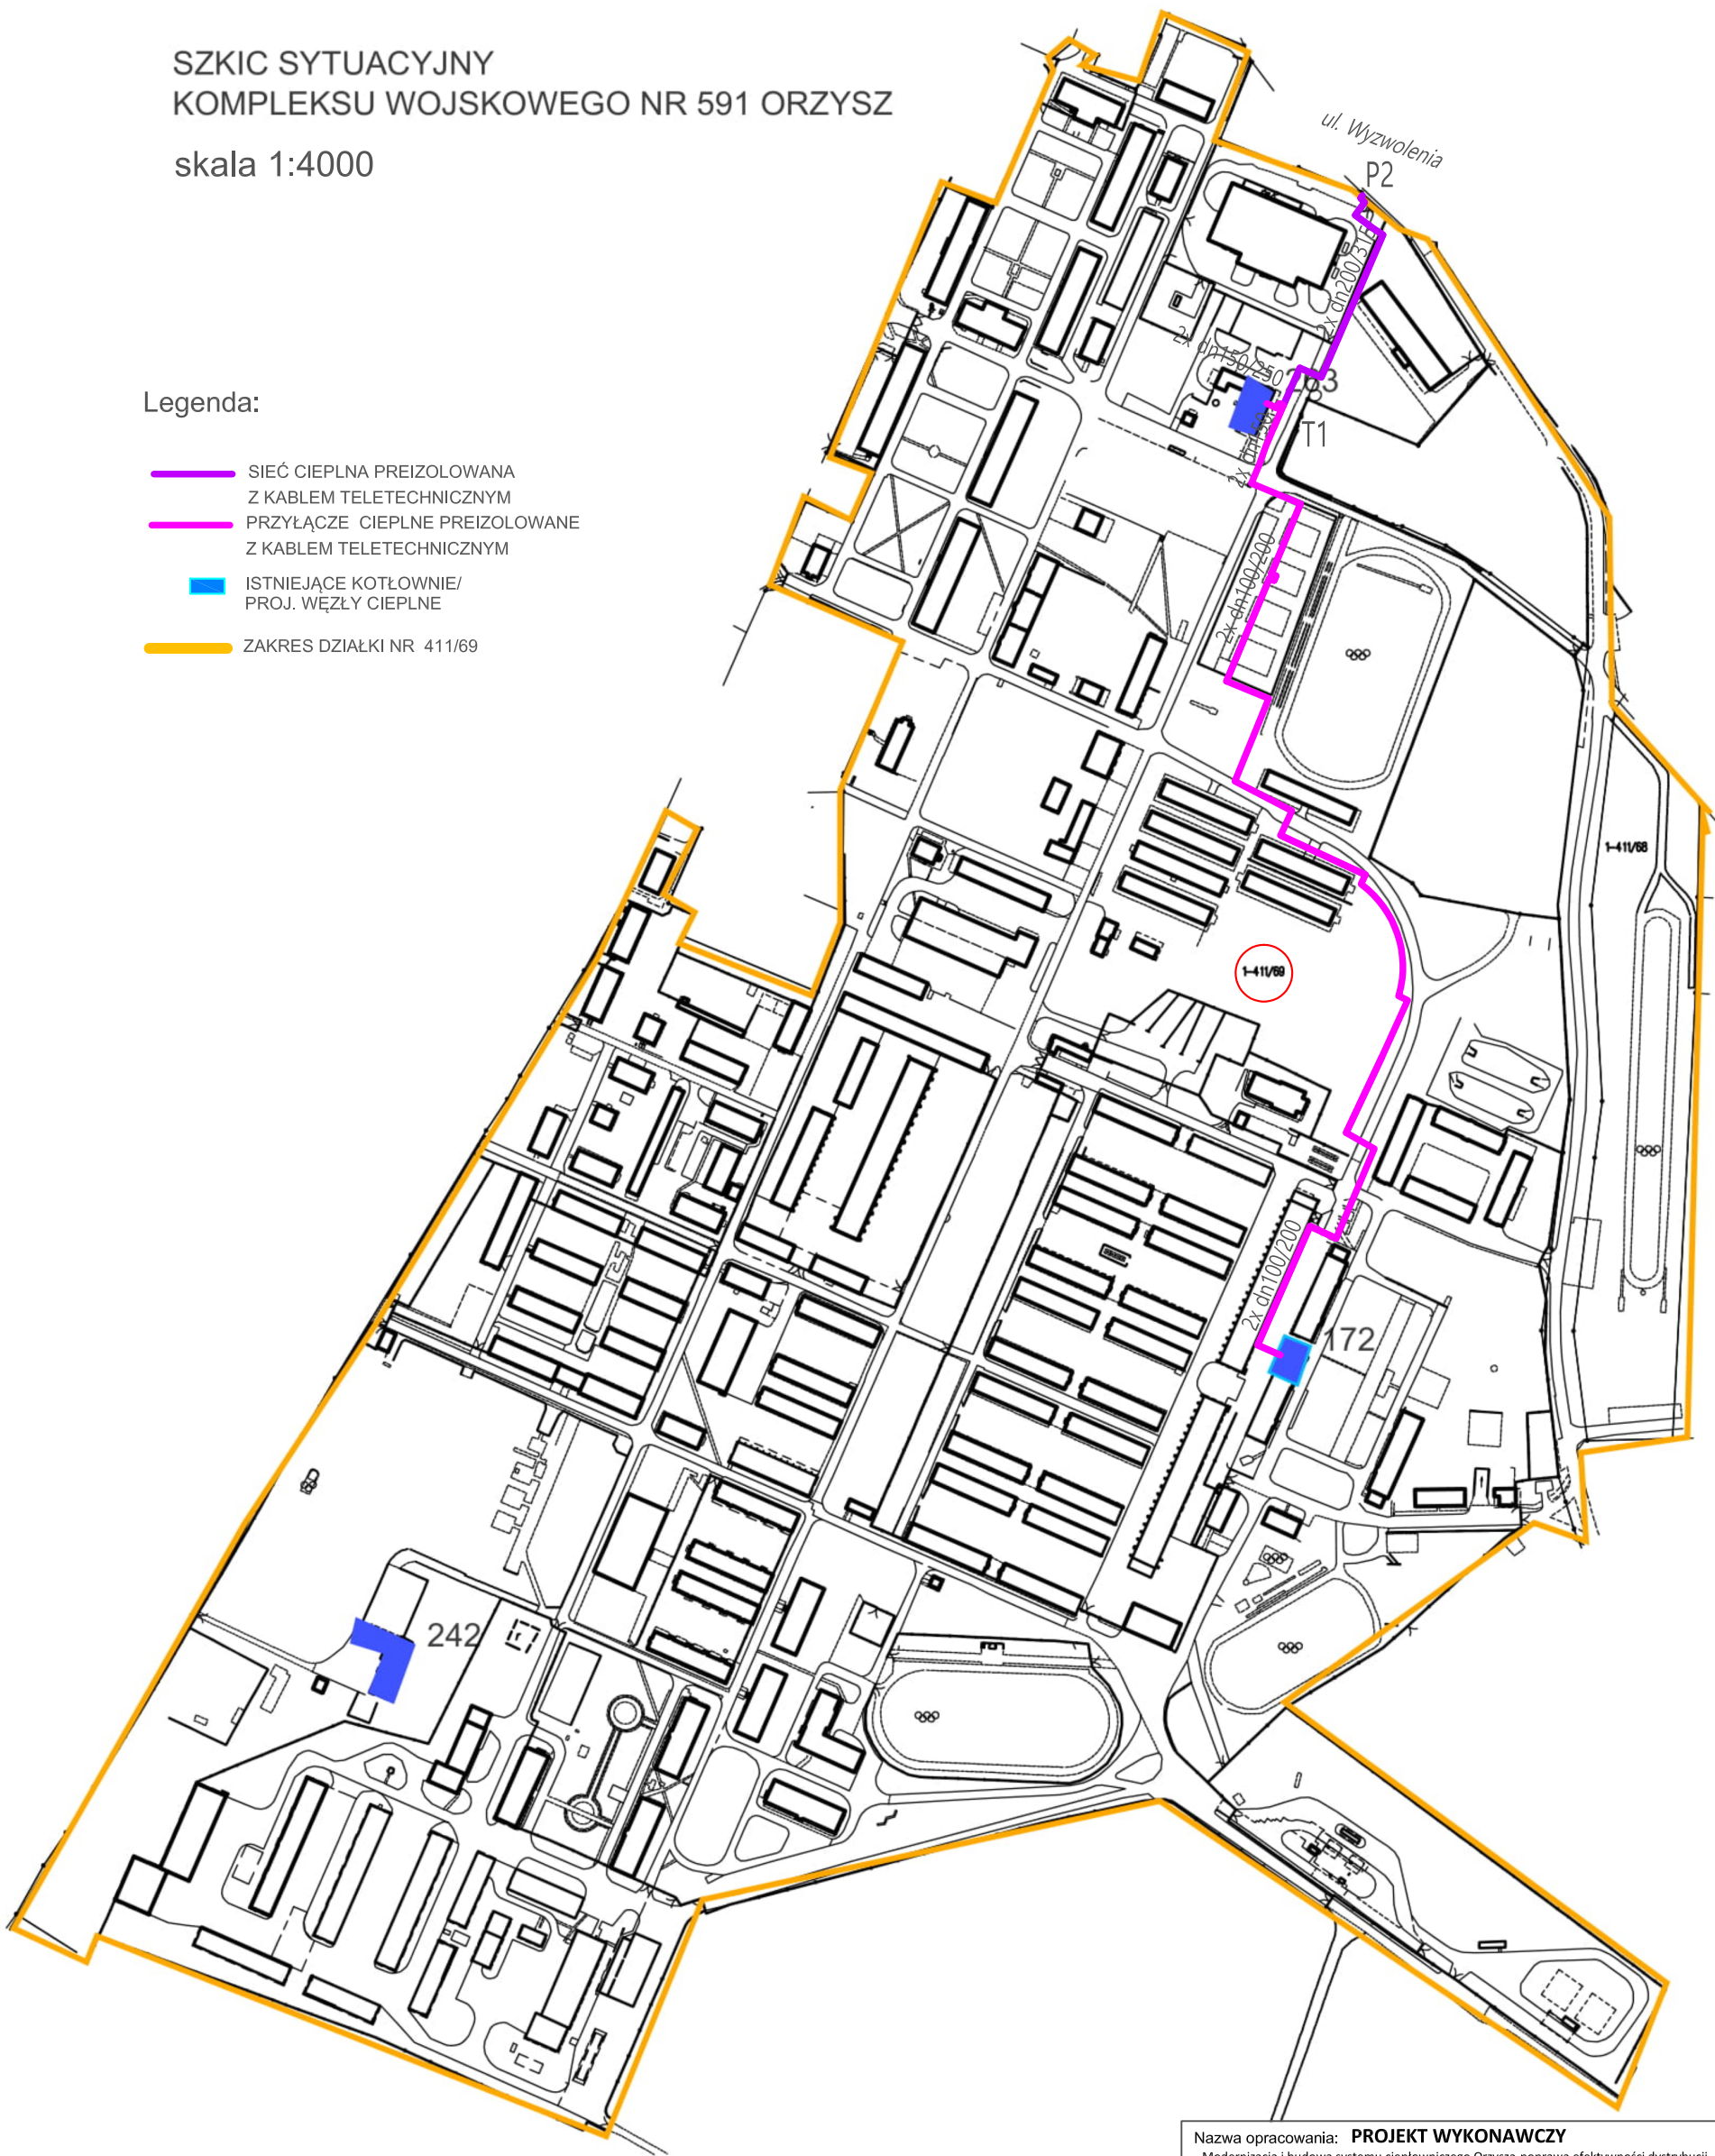

Sporządził: KB dnia 2021.03.04.

Nazwa opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY Modernizacja i budowa systemu ciepłowniczego Orzysza-poprawa efektywności dystrybucji ciepła i likwidacja lokalnych źródeł niskoemisyjnych . Modernizacja istniejących sieci ciepłowniczych oraz budowa nowej sieci ciepłej z przyłączami w Orzyszu		
ZADANIE II.1: Budowa sieci ciepłej z przyłączami wraz z siecią telemetryczną na terenie kompleksu wojskowego w Orzyszu od punktu P2 do K-263 i K-172		
Inwestor: Zakład Energetyki Ciepłej w Orzyszu Sp. z o.o. 12-250 Orzysz, ul. Kajki 4		
Wykonawca opracowania: JUWA Sp. z o.o. 15-182 Białystok, ul. Gen. S.Sosabowskiego 22		
Projektant: mgr inż. Urszula Maria Żukowska upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr BŁ/78/02		Data i podpis: 08.04.2021r.
Sprawdzający: mgr inż. Waldemar Filipkowski upr. w zakr. sieci i inst. sanit. nr BŁ/119/83		Data i podpis: 08.04.2021r.
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY		
Nr rysunku:	SC.2.1.1	Skala: 1:4000