


Wymiarowanie węzła	DSA1 WALL IB032-040-000-0D-PL		
Obiekt	56895 DEN_tku_Orzysz_Ciepłownia		00444156/R1 – 260
Wymiennik ciepła	Jednostka	Ogrzewanie	
Producent		Danfoss	
Typ		XB37L-1-26	
PED-Class		2014/68/EU Article 4.3	
Moc	kW	95.0	
		Pierwotny	Wtórny
Natężenie przepływu	m3/h	1.41	4.17
Temperatury	°C/°C	125.0/65.0	80.0/60.0
Spadek ciśnienia	kPa	3	19
Ciśnienie projektowe	bar		6
Materiał płyty		EN1.4404(AISI316L)	
Flow media		Woda	Woda
Temp rzeczywista zasil./powrót	l/s/ °C	1.41/ 65.0	
Lmtd	°C	18.0	
Numer/element		12	13
Objętość wody	l	1.22	1.33
Przewymiarowanie	%	64	
Powierzchnia grzewcza	m2	1.34	
Waga	kg	7	
Moc	kJ/kgK	4	4
Gęstość	kg/m3	962.7	978.6
Lepkość	mNs/m2	0.3	0.406
Przewodność termiczna	W/mK	0.68	0.66

A=525, B=119, C=479, D=72, E=69, F=20

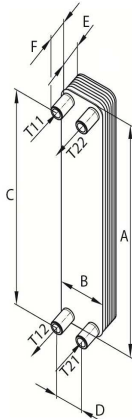

1. Strona pierwotna - zasilanie  
XB\_DN25, PN25, L=107
2. Strona pierwotna - powrót  
XB\_DN25, PN25, L=107
4. Strona wtórna - zasilanie  
XB\_DN25, PN25, L=107
3. Strona wtórna - powrót  
XB\_DN25, PN25, L=107