


## Szczegóły zabezpieczenia kabla energetycznego

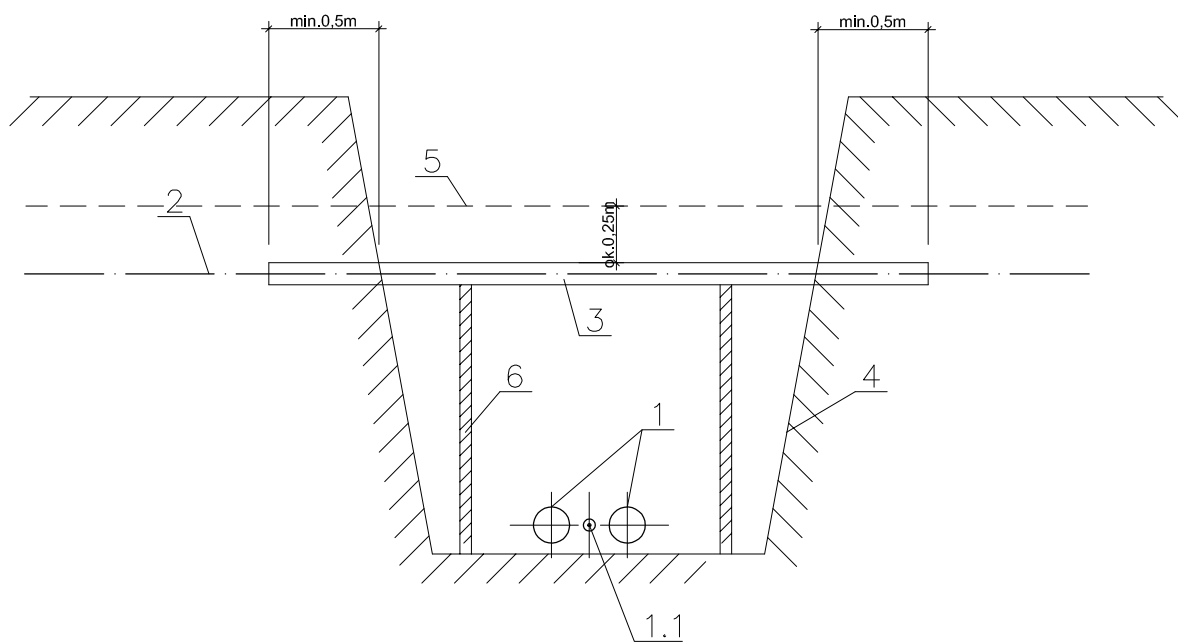

### OZNACZENIA:

1. PROJEKTOWANA SIEĆ CIEPLNA WODNA
- 1.1 PROJEKTOWANY KABEL TELEMETRYCZNY W RURZE OSŁONOWEJ PE-HD
2. ISTNIEJĄCY KABEL ENERGETYCZNY
3. PROJEKTOWANY PRZEPUST OCHRONNY (przepust dzielony PS Arot)  
     $\varnothing 150\text{mm}$  dla kabli eSN(15kV)  
     $\varnothing 100\text{mm}$  dla kabli nn(do 1 kV)
4. OBRYŚ WYKOPU
5. FOLIA PCW
6. WYPORY DREWNIANE STOSOWANE W ZALEŻNOŚCI  
    OD SZEROKOŚCI WYKOPU